

Regard tubulaire Type RT

Application :

- Pour le contrôle visuel de l'état du fluide et du flux dans les pipelines.

Brides de raccordement :

- BridesselonDIN2642(taillesde raccordement PN 10).

Longueur totale avec brides :

- DIN 3202 F1.

Conditions de fonctionnement :

- Pressionde fonctionnement : jusqu'à6bars, en fonction de l'épaisseur de paroi (pressions supérieures sur demande).
- Température de fonctionnement : jusqu'à 220°C.

Matériaux des composants (référéncés dans la vue éclatée ci-jointe) :

- 1.Brides de raccordement : Acier inoxydable 1.4571ouautre.
- 2.Cylindre en verre : Verre borosilicate (DURAN).
- 3.Joints d'étanchéité : Caoutchouc silicone ou autre.
- 4.Barres de séparation : Acier inoxydable 1.4301 ou autre.
- 5.Vis de fixation : A2 ou autre (avec rondelle de ressort).
- 6.Protection contre les éclats : Tuyau en plastique ou grille de protection en acier inoxydable.

Installation :


- L'indicateur de flux est fixé par boulonnage, en utilisant des joints appropriés, directement entre les brides de raccordement du pipeline.
- L'indicateur de flux doit être monté de manière à éviter toute contrainte (traction, compression ou torsion) lors du serrage.

Versions spéciales :


- Aveccoqueextérieureen acier inoxydable ou plexiglas de protection.
- Brides ANSI.
- Longueur personnalisée.

Optionnel :

- Disponibleavec protection contre les éclats



Dimensions

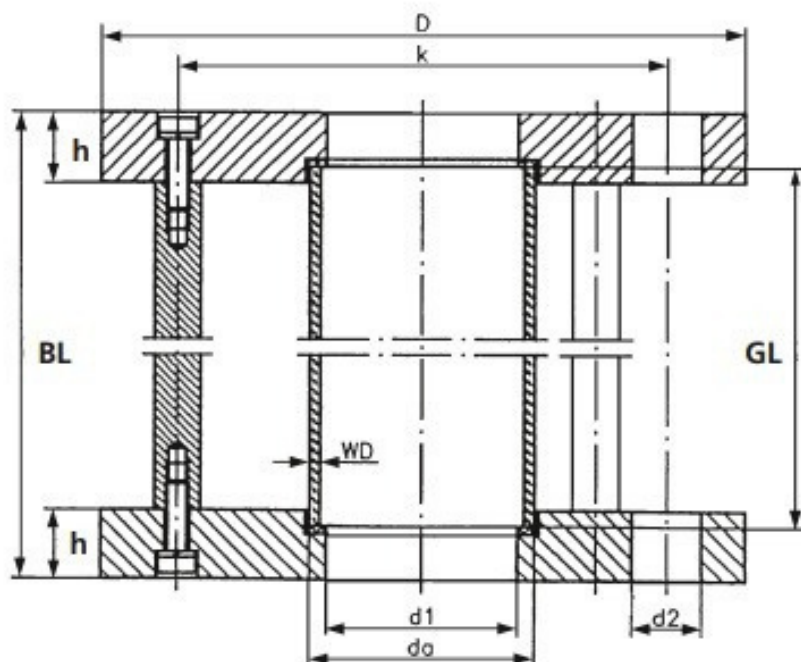

Regard tubulaire	FAF	Brides			Dimensions de raccordement			Verre		
DN	BL	D	d1	h	k	Nbre	d2	da	Ép.	GL
10	130	90	18	14	60	4	14	24	3	106
15	130	95	22	14	65	4	14	28	3	106
20	150	105	27	16	75	4	14	34	3	122
25	160	115	34	16	85	4	14	40	5	132
32	180	140	43	16	100	4	18	50	5	152
40	200	150	49	16	110	4	18	60	5	172
50	230	165	61	18	125	4	18	75	5	198
65	290	185	77	18	145	4	18	85	5	258
80	310	200	90	22	160	8	18	100	5	270
100	350	220	116	22	180	8	18	130	7	310
125	400	250	146	24	210	8	18	160	7	356
150	400	285	176	24	240	8	22	190	7	356
200	400	340	222	24	295	8	22	250	9	356

Autres dimensions sur demande

